

芜湖华衍水务有限公司  
2024年1月份供水可靠性评价报告

上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司

二〇二四年三月



# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一章 概述</b> .....          | <b>1</b>  |
| 1.1 背景.....                  | 1         |
| 1.2 企业基本情况.....              | 1         |
| <b>第二章 供水可靠性评价实施方案</b> ..... | <b>3</b>  |
| 2.1 方案概要.....                | 3         |
| 2.2 标准依据.....                | 3         |
| 2.3 可靠性评价对象.....             | 3         |
| 2.4 供水用户端可靠率计算方法.....        | 3         |
| 2.5 数据获取.....                | 5         |
| 2.6 奖惩标准.....                | 7         |
| <b>第三章 评价结果</b> .....        | <b>9</b>  |
| 3.1 评价区域总用户数.....            | 9         |
| 3.2 停水事件统计.....              | 10        |
| 3.3 可靠性评价结果.....             | 10        |
| <b>第四章 停水事件分析</b> .....      | <b>11</b> |
| 4.1 停水基本情况.....              | 11        |
| 4.2 现场处理.....                | 11        |
| 4.3 停水发生原因和分析.....           | 12        |
| 4.4 改进建议.....                | 12        |
| <b>附录 受评价对象可靠性测算数据</b> ..... | <b>14</b> |

---

# 第一章 概述

## 1.1 背景

贯彻执行《安徽省创建一流营商环境工作领导小组关于印发创优营商环境对标提升举措（2024版）》，确保芜湖市供水系统的可靠性，提升芜湖市供水可靠性管控能力，不断优化供水服务水平，根据《芜湖市供水可靠性管制实施方案（试行）》的要求，做了2024年1月份的芜湖华衍水务有限公司供水范围内的供水可靠性评价。


## 1.2 企业基本情况

芜湖华衍水务有限公司（以下简称“芜湖华衍”）是一个有着85年历史的老供水企业。2005年企业改制，由香港中华煤气（占股75%）与芜湖市建投（占股25%）共同投资设立。截止目前，芜湖华衍先后投入了20亿元，完成了杨家门水厂二期扩建工程、利民路水厂二期工程、三山水厂工程、备用水源工程、健康路水厂引水工程项目以及管网改造和新建工程等项目。

当前，芜湖华衍下辖四座制水厂（杨家门水厂35万吨/日、利民路水厂15万吨/日、三山水厂15万吨/日、健康路水厂10万吨/日）、五个供水所（鸠江供水所、镜湖供水所、弋江供水所、城东供水所、三山供水所）、一个泵站管理所、一个工程公司。供水能力75万吨/日，主要承担着向芜湖市江南片及湾沚区、繁昌区和南陵沿线等部分

区域的供水任务。

2023 年，芜湖华衍供水量 23582 万立方米，同比上升 2%；售水量为 19660 万立方米，同比上升 5.5%；新增管网（DN75mm 以上）55 公里，同比上升 2.6%，管网总长度为 2157 公里；全市用户约 42 万户（工业用户数约 2800 户）；最高日供水量为 72.4 万立方米。

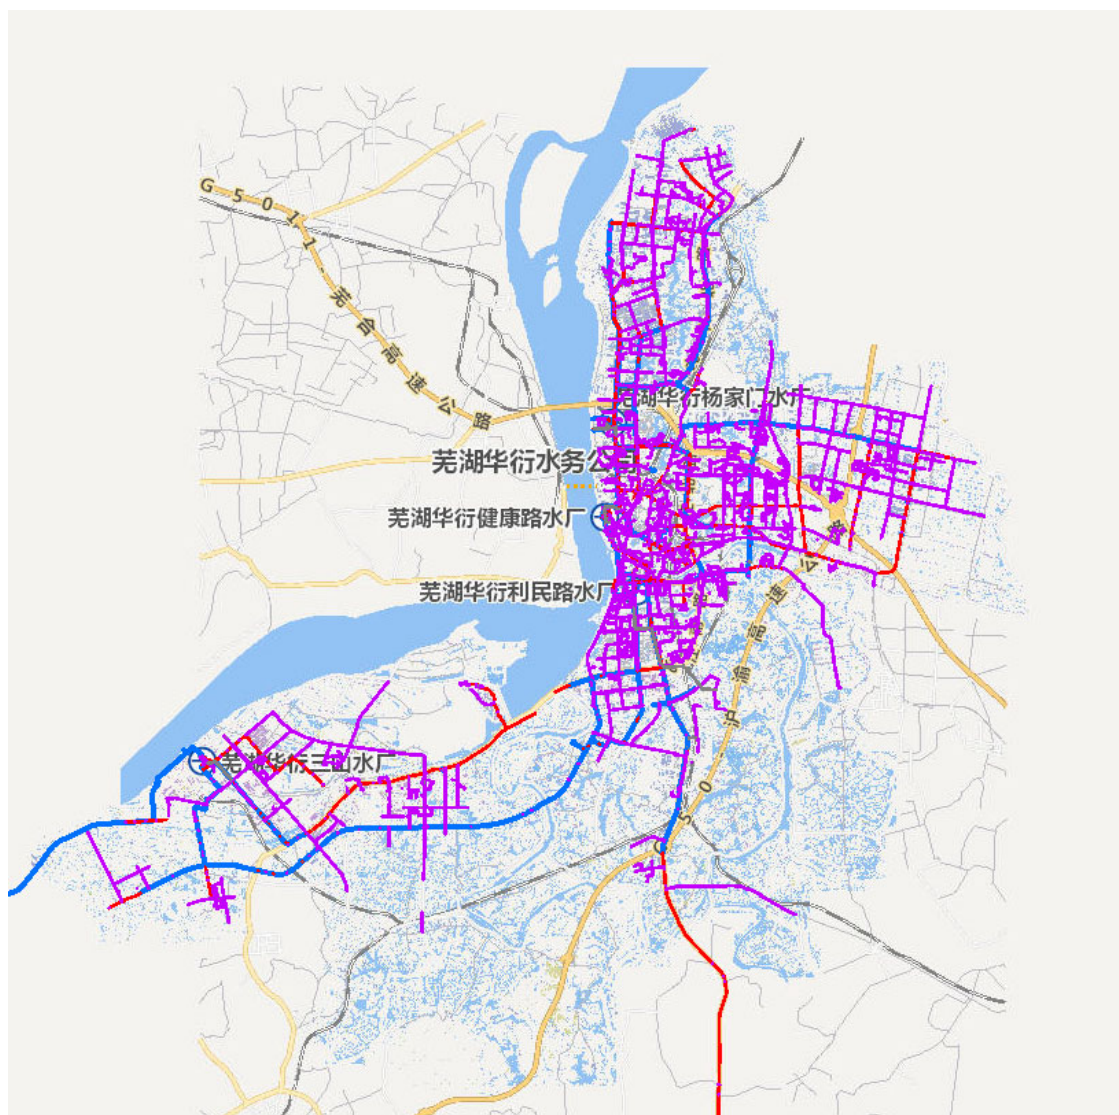

---

## 第二章 供水可靠性评价实施方案

### 2.1 方案概要

本方案规定了本市公共停水系统评价对象、供水用户端可靠率计算方法、停水事件数据的获取、供水可靠率奖惩标准。

### 2.2 标准依据

本方案依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国城市供水条例》《安徽省城镇供水条例》《芜湖市城市供水管理办法》《关于进一步规范城市公共供水水质信息公开工作的通知》（建城函〔2020〕1132号）《城市供水系统用户端可靠性评价规程》(T/CUWA060-2023)等。

### 2.3 可靠性评价对象

本次可靠性评价为芜湖华衍水务有限公司。

### 2.4 供水用户端可靠率计算方法

供水行政主管部门应根据监管需求，对供水企业开展供水可靠性评价，采用供水可靠率（WSRI）作为奖惩标准。计算公式如下：

$$WSRI = \left(1 - \frac{\text{用户平均停水时长}}{\text{统计期间时长}}\right) \times 100\%$$

其中，用户平均停水时长（WSR），计算方法如下：

$$WSR = \frac{\sum(\text{每户停水时长} \times \text{每次停水用户数})}{\text{评价区域总用户数}}$$

(一) 统计期间时长按照评价期总时长计算。

(二) 在计算供水可靠率 (WSRI) 时, 停水包括计划停水和抢修停水, 其中停水中断时供水企业采取送水车保障居民正常生活的停水时长应按 50% 系数进行折算。以下供水中断情况不计入停水事件内:

- 1) 二次供水储水设施定期清洗造成供水中断;
- 2) 用户提出或用户的内部原因引起供水中断;
- 3) 因重大事故 (包括灾害) 引起的供水中断。

表 1 停水事件汇总表

| 序号    | 停水性质 (计划/紧急) | 供水管网停水时间 (xxxx 年 xx 月 xx 时 xx 分) | 供水管网通水时间 (xxxx 年 xx 月 xx 时 xx 分) | 供水管网断水时长 (×60, 分钟/户) | 供水管网断水涉及用户数 (户) | 二供设施调蓄供水时长 (×60, 分钟/户) | 二供设施调蓄供水用户数 (户) |
|-------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1     |              |                                  |                                  |                      |                 |                        |                 |
| 2     |              |                                  |                                  |                      |                 |                        |                 |
| 3     |              |                                  |                                  |                      |                 |                        |                 |
| 4     |              |                                  |                                  |                      |                 |                        |                 |
| 5     |              |                                  |                                  |                      |                 |                        |                 |
| 6     |              |                                  |                                  |                      |                 |                        |                 |
| 7     |              |                                  |                                  |                      |                 |                        |                 |
| 8     |              |                                  |                                  |                      |                 |                        |                 |
| 9     |              |                                  |                                  |                      |                 |                        |                 |
| 10    |              |                                  |                                  |                      |                 |                        |                 |
| 11    |              |                                  |                                  |                      |                 |                        |                 |
| 12    |              |                                  |                                  |                      |                 |                        |                 |
| ..... |              |                                  |                                  |                      |                 |                        |                 |

(三) 评价区域总用户数根据水表数和不同口径水表折算系数统

---

计计算获得。根据供水企业资料的完备程度不同，选择以下三种折算方法之一：

平均售水量法：评价区域的统一周期内，大于 DN20 的不同口径的用户表，取其在评价周期内的平均售水量与统一区域内的 DN20 水表的平均售水量之比来折算对应数量的用户统计单位；

拓扑关联法：评价区域内，大于 DN20 的用户总表，取其对应总表之后关联的终端用户水表之比的平均值来折算对应数量的用户统计单位；

公称流量法：大于 DN20 的水表，按其公称流量  $Q_3$  与 DN20 水表的公称流量之比折算为对应数量的用户统计单位。

当供水企业售水数据较为完备时,推荐采用平均售水量法;若售水数据缺失,但拓扑结构信息完备,可采用拓扑关联法;若上述数据均不完备,可采用公称流量法。同一次供水可靠性评价中只能采用一种折算算法。

## 2.5 数据获取

### 2.5.1 评价区域总用户数

评价区域总用户数，考虑到评价期间（月、季、年）的新装水表及拆除水表的动态性和准确性，以及大用户表的存在的情况，推荐选用平均售水量法计算折算系数，折算准则是对大于 DN20 的不同口径的用户表，取其在评价周期内的平均售水量与同一区域内的 DN20 水表的平均售水量之比来折算对应数量的用户统计单位。统计表格见下

表所示：

表 2 平均售水量法统计表

| 管径       | 表数（个） | 评价期间售水量（吨） |
|----------|-------|------------|
| 15       |       |            |
| 20       |       |            |
| 25       |       |            |
| 40       |       |            |
| 50       |       |            |
| 80       |       |            |
| 100      |       |            |
| 150      |       |            |
| 200      |       |            |
| 300      |       |            |
| 根据实际情况补充 |       |            |

### 2.5.2 停水信息

每次停水时长和每次停水用户数，包括停水次数、停水开始时间、停水恢复时间、停水影响人数（用户数）等停水信息主要由供水热线获得，由受评对象进行复核和补充。

### 2.5.3 停水时长

根据每次停水事件统计的实际情况，停水时长计算有以下两种计算方法：

（1）每次停水事件调蓄时间和调蓄用户数不能准确统计，则实际每次停水时长计算公式、平均调蓄时间简化公式为：

实际每次停水时长=公告每次停水时长-平均调蓄时间

平均调蓄时长 =  $\frac{\text{二供设施有效调蓄量}}{\text{日用水量}} \times 1440$  (分钟)

受评对象需要提供如下表的信息：评价期间（月、季、年）售水量、二供设施有效总调蓄量。



表 3 二供信息统计表

| 水务公司 | 评价期间售水量<br>(万吨) | 二供设施有效调蓄量<br>(吨) |
|------|-----------------|------------------|
|      |                 |                  |

(2) 每次停水事件调蓄时间和调蓄用户数能够准确统计，则实际每次停水时长计算公式为：

1) 对于不存在调蓄设施的用户停水时长：

实际每次停水时长=公告每次停水时长

2) 对于存在调蓄设施的用户停水时长：

a. 如果公告每次停水时间大于该次的调蓄时间

实际每次停水时长=公告每次停水时间-该次的调蓄时间

b. 如果公告每次停水时间小于等于该次的调蓄时间

实际每次停水时长=0

## 2.6 奖惩标准

对供水可靠性管理工作中取得突出成绩的部门，由供水企业给予表彰与适当奖励；对供水可靠性管理工作中未达标的部门，由供水企业给予通报与适当惩罚。奖惩标准按表 2 执行。

表 4 供水可靠率奖惩标准

| 名称              | 目标                  | 奖惩调整      |
|-----------------|---------------------|-----------|
| 供水可靠率<br>(WSRI) | $WSRI \geq 95$      | 奖励 3000 元 |
|                 | $95 > WSRI \geq 85$ | 奖励 1000 元 |
|                 | $95 > WSRI \geq 85$ | 无         |
|                 | $95 > WSRI \geq 85$ | 惩罚 1000 元 |

---

|  |         |           |
|--|---------|-----------|
|  | WSRI<95 | 懲罰 3000 元 |
|--|---------|-----------|

## 第三章 评价结果

2024年1月，芜湖华衍水务有限公司依据《芜湖市供水可靠性管制实施方案（试行）》组织开展了供水可靠性评价工作。受评对象涵盖了水务公司所有的管辖范围，具有典型性，能够反映水务集团供水可靠性的整体情况。

### 3.1 评价区域总用户数

根据方案，本水司采用平均售水量法计算1月份评价区域总用户数。统计及计算如表5所示。

表5 平均售水量法计算折算系数和统计户数

| 管径<br>(mm) | 表数(个)  | 评价期间售水量(吨) | 平均售水量法计算<br>折算系数 | 评价区域统计<br>户数<br>(户) |
|------------|--------|------------|------------------|---------------------|
| 15         | 132788 | 2940090    | 1                | 132788              |
| 20         | 2630   | 72827      | 1                | 2630                |
| 25         | 1877   | 138111     | 2.7              | 4988                |
| 40         | 1969   | 363788     | 6.7              | 13137               |
| 50         | 1547   | 737615     | 17.2             | 26637               |
| 80         | 2146   | 1986189    | 33.4             | 71727               |
| 100        | 3840   | 2464886    | 23.2             | 89014               |
| 150        | 708    | 4449420    | 227.0            | 160682              |
| 200        | 242    | 3409903    | 508.9            | 123142              |
| 250        | 3      | 26002      | 313.0            | 939                 |
| 300        | 6      | 185488     | 1116.4           | 6699                |
| 600        | 2      | 411064     | 7422.4           | 14845               |
| 800        | 2      | 1235196    | 22303.3          | 44607               |
| 总计         | 147760 | -          |                  | 691835              |

1月份本水司总计表数147760个，评价期间售水量18420579吨，评价区域总用户数为691835户。

---

### 3.2 停水事件统计

评价周期为 2024 年 1 月，评价数据源分别来自供水热线、相关表单、统计报表等。

1 月份总共停水次数 196 次，其中计划停水 3 次，紧急停水 193 次，事件统计表见附录 A。

### 3.3 可靠性评价结果

表 4：2024 年 1 月评价结果汇总表

| 月份  | 评价区域总用户数（户） | 用户平均停水时长（WSR，分钟） | 用户平均停水次数（次/户） | 统计期间时长（分钟） | 供水可靠率（WSRI） |
|-----|-------------|------------------|---------------|------------|-------------|
| 1 月 | 691835      | 21.9             | 0.19          | 44640      | 99.9510     |

## 第四章 停水事件分析

### 4.1 停水基本情况

1. 2024年1月5日接到工单，为了不影响公交车进出站，经协商确定1月5日晚22点停水维修，停水时长预计10小时，联系热线发布停水信息，抄表员转告物业并在业主群发布停水预告。

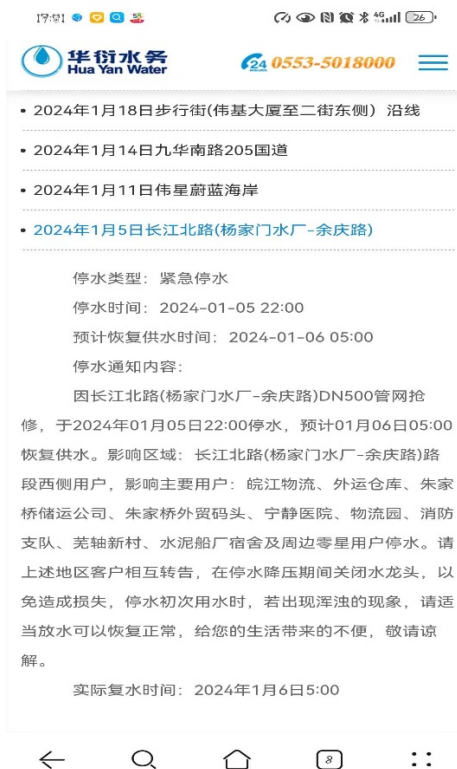


图1 停水公告

### 4.2 现场处理

联系各管线单位进行现场交底，确定各管线单位管线位置，确保开挖过程中不碰触其他管线。1月5日20:30挖掘机到达现场，确认开挖位置，待公交停运后立即开挖。21:10挖掘机开挖，22:00

---

停水维修，1月6日2:00将DN500砼管漏点位置完全开挖出，采用DN500哈夫节对漏水点进行维修，4:00完成维修进行土方回填，完成回填后将三块钢板覆盖在开挖点上方，以防车辆陷入，并设置安全围栏。5:00恢复供水。



图2 现场施工

### 4.3 停水发生原因和分析

管道位于主干道下，车辆荷载较大。长江北路杨家门车站公交车站场门口为暗漏工单，因管径较大，停水影响范围较广，且考虑到漏点位于公交车站口，为保障公共交通和居民用水，故安排于1月5日夜间维修。

### 4.4 改进建议

1.充分应用GIS系统，制定维修方案，缩短维修时间。

---

2.漏水点位置特殊，地下管线复杂，与其他相关单位提前做好有效沟通，规避风险。

## 附录 受评价对象可靠性测算数据

附表 A：华衍水务 1 月停水事件表

| 序号 | 停水性质 | 供水管网停水时间            | 供水管网通水时间            | 管网停水时间<br>(×60, 分钟/户) | 供水管网断水涉及用户数<br>(户) | 二供设施调蓄供水时长<br>(×60, 分钟/户) | 二供设施调蓄供水用户数<br>(户) |
|----|------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| 1  | 紧急   | 2024-01-01 07:23:33 | 2024-01-01 10:25:00 | 181.5                 | 403                | 0                         | 0                  |
| 2  | 紧急   | 2024-01-01 09:39:00 | 2024-01-01 10:44:00 | 65.0                  | 2154               | 0                         | 0                  |
| 3  | 紧急   | 2024-01-01 10:40:00 | 2024-01-01 12:13:00 | 93.0                  | 658                | 0                         | 0                  |
| 4  | 紧急   | 2024-01-01 11:39:58 | 2024-01-01 13:33:00 | 113.0                 | 905                | 0                         | 0                  |
| 5  | 紧急   | 2024-01-01 13:38:00 | 2024-01-01 14:40:00 | 62.0                  | 48                 | 0                         | 0                  |
| 6  | 紧急   | 2024-01-01 19:28:52 | 2024-01-01 20:08:00 | 39.1                  | 627                | 0                         | 0                  |
| 7  | 紧急   | 2024-01-02 09:18:32 | 2024-01-02 10:10:00 | 51.5                  | 899                | 0                         | 0                  |
| 8  | 紧急   | 2024-01-02 10:08:00 | 2024-01-02 10:28:00 | 20.0                  | 68                 | 0                         | 0                  |
| 9  | 紧急   | 2024-01-02 13:47:01 | 2024-01-02 14:14:00 | 27.0                  | 1017               | 0                         | 0                  |
| 10 | 紧急   | 2024-01-02 11:30:00 | 2024-01-02 15:20:00 | 230.0                 | 66                 | 0                         | 0                  |
| 11 | 紧急   | 2024-01-02 16:22:00 | 2024-01-02 16:40:00 | 18.0                  | 420                | 0                         | 0                  |
| 12 | 紧急   | 2024-01-02 15:33:50 | 2024-01-02 16:58:00 | 84.2                  | 568                | 0                         | 0                  |
| 13 | 紧急   | 2024-01-02 15:13:34 | 2024-01-02 17:29:00 | 135.4                 | 179                | 0                         | 0                  |
| 14 | 紧急   | 2024-01-02 20:18:59 | 2024-01-02 23:18:00 | 179.0                 | 0                  | 0                         | 0                  |
| 15 | 紧急   | 2024-01-03 08:57:00 | 2024-01-03 10:06:00 | 69.0                  | 3019               | 0                         | 0                  |



|    |    |                     |                     |       |       |     |     |
|----|----|---------------------|---------------------|-------|-------|-----|-----|
| 16 | 紧急 | 2024-01-03 10:45:00 | 2024-01-03 13:13:00 | 148.0 | 12    | 0   | 0   |
| 17 | 紧急 | 2024-01-03 13:16:46 | 2024-01-03 14:35:00 | 78.2  | 743   | 0   | 0   |
| 18 | 紧急 | 2024-01-03 13:20:00 | 2024-01-03 15:11:00 | 111.0 | 11230 | 0   | 0   |
| 19 | 紧急 | 2024-01-03 13:08:04 | 2024-01-03 14:07:00 | 58.9  | 30    | 0   | 0   |
| 20 | 紧急 | 2024-01-03 14:46:00 | 2024-01-03 15:38:00 | 52.0  | 3567  | 0   | 0   |
| 21 | 紧急 | 2024-01-03 14:38:34 | 2024-01-03 16:15:00 | 96.4  | 565   | 0   | 0   |
| 22 | 紧急 | 2024-01-03 15:22:05 | 2024-01-03 16:16:00 | 53.9  | 12    | 0   | 0   |
| 23 | 紧急 | 2024-01-03 14:56:00 | 2024-01-03 16:33:00 | 97.0  | 3348  | 0   | 0   |
| 24 | 紧急 | 2024-01-03 16:24:34 | 2024-01-03 17:00:00 | 35.4  | 223   | 0   | 0   |
| 25 | 紧急 | 2024-01-03 15:56:31 | 2024-01-03 18:40:00 | 163.5 | 210   | 0   | 0   |
| 26 | 紧急 | 2024-01-04 09:06:54 | 2024-01-04 10:07:00 | 60.1  | 582   | 0   | 0   |
| 27 | 紧急 | 2024-01-04 10:03:19 | 2024-01-04 10:29:00 | 25.7  | 24    | 0   | 0   |
| 28 | 紧急 | 2024-01-04 13:40:10 | 2024-01-04 14:21:00 | 40.8  | 290   | 240 | 160 |
| 29 | 紧急 | 2024-01-04 14:42:42 | 2024-01-04 15:42:00 | 59.3  | 565   | 0   | 0   |
| 30 | 紧急 | 2024-01-04 14:26:00 | 2024-01-04 16:20:00 | 114.0 | 130   | 0   | 0   |
| 31 | 紧急 | 2024-01-04 14:40:00 | 2024-01-04 16:09:00 | 89.0  | 72    | 0   | 0   |
| 32 | 紧急 | 2024-01-05 09:45:38 | 2024-01-05 09:43:00 | 2.6   | 389   | 0   | 0   |
| 33 | 紧急 | 2024-01-05 09:08:00 | 2024-01-05 11:13:00 | 125.0 | 208   | 0   | 0   |
| 34 | 紧急 | 2024-01-05 09:47:03 | 2024-01-05 10:45:00 | 57.9  | 99    | 0   | 0   |
| 35 | 紧急 | 2024-01-05 11:58:00 | 2024-01-05 15:21:00 | 203.0 | 250   | 0   | 0   |
| 36 | 紧急 | 2024-01-05 14:49:11 | 2024-01-05 15:21:00 | 31.8  | 1967  | 0   | 0   |
| 37 | 紧急 | 2024-01-05 13:03:40 | 2024-01-05 15:25:00 | 141.3 | 443   | 0   | 0   |
| 38 | 紧急 | 2024-01-05 14:18:00 | 2024-01-05 15:40:00 | 82.0  | 1     | 0   | 0   |
| 39 | 计划 | 2024-01-05 13:00:00 | 2024-01-05 17:00:00 | 240.0 | 4235  | 0   | 0   |
| 40 | 紧急 | 2024-01-06 10:08:26 | 2024-01-06 10:27:00 | 18.6  | 1167  | 0   | 0   |

|    |    |                     |                     |        |      |     |    |
|----|----|---------------------|---------------------|--------|------|-----|----|
| 41 | 紧急 | 2024-01-06 09:32:00 | 2024-01-06 11:43:00 | 131.0  | 2154 | 0   | 0  |
| 42 | 紧急 | 2024-01-05 17:11:00 | 2024-01-06 14:06:00 | 1255.0 | 0    | 0   | 0  |
| 43 | 紧急 | 2024-01-06 14:36:00 | 2024-01-06 14:40:00 | 4.0    | 38   | 0   | 0  |
| 44 | 紧急 | 2024-01-06 14:29:54 | 2024-01-06 15:08:00 | 38.1   | 24   | 0   | 0  |
| 45 | 紧急 | 2024-01-06 14:12:45 | 2024-01-06 15:21:00 | 68.2   | 12   | 0   | 0  |
| 46 | 紧急 | 2024-01-07 08:42:19 | 2024-01-07 11:09:00 | 146.7  | 1255 | 0   | 0  |
| 47 | 紧急 | 2024-01-06 14:59:07 | 2024-01-06 15:25:00 | 25.9   | 36   | 0   | 0  |
| 48 | 紧急 | 2024-01-07 13:27:56 | 2024-01-07 13:30:00 | 2.1    | 562  | 180 | 52 |
| 49 | 紧急 | 2024-01-07 18:44:00 | 2024-01-07 20:07:00 | 83.0   | 195  | 0   | 0  |
| 50 | 紧急 | 2024-01-08 09:36:36 | 2024-01-08 10:41:00 | 64.4   | 1255 | 0   | 0  |
| 51 | 紧急 | 2024-01-08 09:42:00 | 2024-01-08 11:55:00 | 133.0  | 36   | 0   | 0  |
| 52 | 紧急 | 2024-01-08 10:59:00 | 2024-01-08 12:04:00 | 65.0   | 12   | 0   | 0  |
| 53 | 紧急 | 2024-01-08 14:35:21 | 2024-01-08 15:55:00 | 79.7   | 219  | 240 | 94 |
| 54 | 紧急 | 2024-01-08 15:48:00 | 2024-01-08 16:04:00 | 16.0   | 890  | 0   | 0  |
| 55 | 紧急 | 2024-01-04 22:00:00 | 2024-01-05 07:00:00 | 540.0  | 3355 | 0   | 0  |
| 56 | 紧急 | 2024-01-05 22:00:00 | 2024-01-06 05:00:00 | 420.0  | 3855 | 0   | 0  |
| 57 | 紧急 | 2024-01-08 16:17:00 | 2024-01-09 10:20:00 | 1083.0 | 0    | 0   | 0  |
| 58 | 紧急 | 2024-01-09 16:24:00 | 2024-01-09 16:52:00 | 28.0   | 86   | 0   | 0  |
| 59 | 紧急 | 2024-01-10 14:13:00 | 2024-01-10 14:48:00 | 35.0   | 2975 | 0   | 0  |
| 60 | 紧急 | 2024-01-10 15:11:14 | 2024-01-10 15:47:00 | 35.8   | 347  | 0   | 0  |
| 61 | 紧急 | 2024-01-10 14:13:00 | 2024-01-10 20:02:00 | 349.0  | 12   | 0   | 0  |
| 62 | 紧急 | 2024-01-11 10:09:04 | 2024-01-11 10:30:00 | 20.9   | 316  | 0   | 0  |
| 63 | 紧急 | 2024-01-10 11:27:00 | 2024-01-10 11:40:00 | 13.0   | 12   | 0   | 0  |
| 64 | 紧急 | 2024-01-11 16:28:00 | 2024-01-11 17:28:00 | 60.0   | 2975 | 0   | 0  |
| 65 | 紧急 | 2024-01-11 18:00:21 | 2024-01-11 20:17:00 | 136.6  | 20   | 0   | 0  |

|    |    |                     |                     |       |       |   |   |
|----|----|---------------------|---------------------|-------|-------|---|---|
| 66 | 紧急 | 2024-01-12 09:10:00 | 2024-01-12 09:57:00 | 47.0  | 1338  | 0 | 0 |
| 67 | 紧急 | 2024-01-12 09:16:39 | 2024-01-12 10:22:00 | 65.3  | 565   | 0 | 0 |
| 68 | 紧急 | 2024-01-12 10:08:00 | 2024-01-12 10:44:00 | 36.0  | 24    | 0 | 0 |
| 69 | 紧急 | 2024-01-12 12:04:00 | 2024-01-12 13:05:00 | 61.0  | 294   | 0 | 0 |
| 70 | 紧急 | 2024-01-12 13:34:00 | 2024-01-12 16:16:00 | 162.0 | 254   | 0 | 0 |
| 71 | 紧急 | 2024-01-12 15:13:00 | 2024-01-12 16:02:00 | 49.0  | 48    | 0 | 0 |
| 72 | 紧急 | 2024-01-12 11:10:00 | 2024-01-12 11:55:00 | 45.0  | 1272  | 0 | 0 |
| 73 | 紧急 | 2024-01-12 15:40:39 | 2024-01-12 16:20:00 | 39.3  | 724   | 0 | 0 |
| 74 | 紧急 | 2024-01-12 17:22:00 | 2024-01-12 18:02:00 | 40.0  | 702   | 0 | 0 |
| 75 | 紧急 | 2024-01-13 09:49:00 | 2024-01-13 10:46:00 | 57.0  | 743   | 0 | 0 |
| 76 | 紧急 | 2024-01-13 12:17:00 | 2024-01-13 15:17:00 | 180.0 | 208   | 0 | 0 |
| 77 | 紧急 | 2024-01-13 14:30:34 | 2024-01-13 14:56:00 | 25.4  | 96    | 0 | 0 |
| 78 | 紧急 | 2024-01-13 12:13:12 | 2024-01-13 15:30:00 | 196.8 | 19    | 0 | 0 |
| 79 | 紧急 | 2024-01-13 14:56:05 | 2024-01-13 16:40:00 | 103.9 | 1420  | 0 | 0 |
| 80 | 紧急 | 2024-01-13 16:00:11 | 2024-01-13 17:14:00 | 73.8  | 36    | 0 | 0 |
| 81 | 紧急 | 2024-01-13 16:16:07 | 2024-01-13 20:00:00 | 223.9 | 179   | 0 | 0 |
| 82 | 紧急 | 2024-01-14 09:12:00 | 2024-01-14 09:30:00 | 18.0  | 310   | 0 | 0 |
| 83 | 紧急 | 2024-01-14 09:34:00 | 2024-01-14 10:04:00 | 30.0  | 12    | 0 | 0 |
| 84 | 计划 | 2024-01-14 12:33:15 | 2024-01-14 16:00:00 | 206.8 | 643   | 0 | 0 |
| 85 | 紧急 | 2024-01-14 12:30:00 | 2024-01-14 17:06:00 | 276.0 | 84    | 0 | 0 |
| 86 | 紧急 | 2024-01-14 20:00:00 | 2024-01-14 21:49:00 | 109.0 | 16065 | 0 | 0 |
| 87 | 紧急 | 2024-01-14 21:09:07 | 2024-01-14 22:57:00 | 107.9 | 185   | 0 | 0 |
| 88 | 紧急 | 2024-01-15 11:41:17 | 2024-01-15 14:41:00 | 179.7 | 743   | 0 | 0 |
| 89 | 紧急 | 2024-01-15 14:54:54 | 2024-01-15 15:26:00 | 31.1  | 539   | 0 | 0 |
| 90 | 紧急 | 2024-01-15 14:45:00 | 2024-01-15 15:40:00 | 55.0  | 155   | 0 | 0 |

|     |    |                     |                     |       |      |   |   |
|-----|----|---------------------|---------------------|-------|------|---|---|
| 91  | 紧急 | 2024-01-15 14:44:47 | 2024-01-15 17:22:00 | 157.2 | 227  | 0 | 0 |
| 92  | 紧急 | 2024-01-16 09:25:00 | 2024-01-16 10:15:00 | 50.0  | 12   | 0 | 0 |
| 93  | 紧急 | 2024-01-16 10:43:55 | 2024-01-16 10:39:00 | 4.9   | 36   | 0 | 0 |
| 94  | 紧急 | 2024-01-16 08:58:00 | 2024-01-16 13:12:00 | 254.0 | 256  | 0 | 0 |
| 95  | 紧急 | 2024-01-16 14:25:00 | 2024-01-16 15:55:00 | 90.0  | 300  | 0 | 0 |
| 96  | 紧急 | 2024-01-16 12:15:00 | 2024-01-16 15:59:00 | 224.0 | 175  | 0 | 0 |
| 97  | 紧急 | 2024-01-16 13:13:11 | 2024-01-16 16:15:00 | 181.8 | 743  | 0 | 0 |
| 98  | 紧急 | 2024-01-16 13:26:03 | 2024-01-16 16:46:00 | 200.0 | 337  | 0 | 0 |
| 99  | 紧急 | 2024-01-16 15:13:22 | 2024-01-16 15:32:00 | 18.6  | 30   | 0 | 0 |
| 100 | 紧急 | 2024-01-17 09:43:00 | 2024-01-17 15:53:00 | 370.0 | 54   | 0 | 0 |
| 101 | 紧急 | 2024-01-17 09:50:00 | 2024-01-17 11:20:00 | 90.0  | 628  | 0 | 0 |
| 102 | 紧急 | 2024-01-17 15:51:04 | 2024-01-17 16:47:00 | 55.9  | 0    | 0 | 0 |
| 103 | 紧急 | 2024-01-18 10:26:33 | 2024-01-18 11:10:00 | 43.5  | 347  | 0 | 0 |
| 104 | 紧急 | 2024-01-18 14:20:31 | 2024-01-18 16:05:00 | 104.5 | 280  | 0 | 0 |
| 105 | 紧急 | 2024-01-18 14:25:00 | 2024-01-18 17:11:00 | 166.0 | 1661 | 0 | 0 |
| 106 | 紧急 | 2024-01-18 15:48:17 | 2024-01-18 18:12:00 | 143.7 | 1057 | 0 | 0 |
| 107 | 紧急 | 2024-01-18 16:22:20 | 2024-01-18 18:48:00 | 145.7 | 141  | 0 | 0 |
| 108 | 计划 | 2024-01-18 08:47:27 | 2024-01-18 18:49:00 | 601.6 | 227  | 0 | 0 |
| 109 | 紧急 | 2024-01-19 08:44:50 | 2024-01-19 09:49:00 | 64.2  | 30   | 0 | 0 |
| 110 | 紧急 | 2024-01-19 13:41:00 | 2024-01-19 14:03:00 | 22.0  | 8    | 0 | 0 |
| 111 | 紧急 | 2024-01-19 10:18:28 | 2024-01-19 12:49:00 | 150.5 | 162  | 0 | 0 |
| 112 | 紧急 | 2024-01-19 10:14:05 | 2024-01-19 11:08:00 | 53.9  | 70   | 0 | 0 |
| 113 | 紧急 | 2024-01-19 16:15:00 | 2024-01-19 16:50:00 | 35.0  | 12   | 0 | 0 |
| 114 | 紧急 | 2024-01-19 19:47:25 | 2024-01-19 20:20:00 | 32.6  | 99   | 0 | 0 |
| 115 | 紧急 | 2024-01-20 08:31:00 | 2024-01-20 09:28:00 | 57.0  | 12   | 0 | 0 |

|     |    |                     |                     |       |      |     |     |
|-----|----|---------------------|---------------------|-------|------|-----|-----|
| 116 | 紧急 | 2024-01-20 10:20:00 | 2024-01-20 12:09:00 | 109.0 | 48   | 0   | 0   |
| 117 | 紧急 | 2024-01-20 13:00:00 | 2024-01-20 14:45:00 | 105.0 | 80   | 0   | 0   |
| 118 | 紧急 | 2024-01-20 14:46:02 | 2024-01-20 14:56:00 | 10.0  | 12   | 0   | 0   |
| 119 | 紧急 | 2024-01-20 15:14:00 | 2024-01-20 15:56:00 | 42.0  | 1036 | 0   | 0   |
| 120 | 紧急 | 2024-01-20 15:41:56 | 2024-01-20 16:04:00 | 22.1  | 20   | 0   | 0   |
| 121 | 紧急 | 2024-01-20 15:41:00 | 2024-01-20 18:41:00 | 180.0 | 0    | 0   | 0   |
| 122 | 紧急 | 2024-01-20 11:08:00 | 2024-01-20 17:56:00 | 408.0 | 849  | 0   | 0   |
| 123 | 紧急 | 2024-01-21 08:59:14 | 2024-01-21 09:48:00 | 48.8  | 590  | 0   | 0   |
| 124 | 紧急 | 2024-01-21 09:47:00 | 2024-01-21 10:09:00 | 22.0  | 4    | 0   | 0   |
| 125 | 紧急 | 2024-01-21 10:05:20 | 2024-01-21 10:43:00 | 37.7  | 1420 | 0   | 0   |
| 126 | 紧急 | 2024-01-21 15:50:00 | 2024-01-21 16:22:00 | 32.0  | 12   | 0   | 0   |
| 127 | 紧急 | 2024-01-21 13:11:19 | 2024-01-21 16:50:00 | 218.7 | 743  | 0   | 0   |
| 128 | 紧急 | 2024-01-21 19:47:00 | 2024-01-22 00:12:00 | 265.0 | 0    | 0   | 0   |
| 129 | 紧急 | 2024-01-22 11:29:00 | 2024-01-22 12:00:00 | 31.0  | 12   | 0   | 0   |
| 130 | 紧急 | 2024-01-22 13:24:00 | 2024-01-22 14:02:00 | 38.0  | 20   | 0   | 0   |
| 131 | 紧急 | 2024-01-22 13:47:52 | 2024-01-22 14:35:00 | 47.1  | 672  | 0   | 0   |
| 132 | 紧急 | 2024-01-22 14:50:00 | 2024-01-22 15:10:00 | 20.0  | 228  | 0   | 0   |
| 133 | 紧急 | 2024-01-22 15:37:01 | 2024-01-22 16:29:00 | 52.0  | 672  | 240 | 105 |
| 134 | 紧急 | 2024-01-22 15:47:09 | 2024-01-22 16:36:00 | 48.8  | 66   | 0   | 0   |
| 135 | 紧急 | 2024-01-22 15:45:00 | 2024-01-22 16:36:00 | 51.0  | 12   | 0   | 0   |
| 136 | 紧急 | 2024-01-23 09:16:59 | 2024-01-23 10:11:00 | 54.0  | 114  | 240 | 99  |
| 137 | 紧急 | 2024-01-23 13:00:00 | 2024-01-23 14:41:00 | 101.0 | 1636 | 0   | 0   |
| 138 | 紧急 | 2024-01-23 14:56:03 | 2024-01-23 15:15:00 | 18.9  | 31   | 0   | 0   |
| 139 | 紧急 | 2024-01-23 09:50:00 | 2024-01-23 11:18:00 | 88.0  | 147  | 0   | 0   |
| 140 | 紧急 | 2024-01-23 15:41:00 | 2024-01-23 16:03:00 | 22.0  | 305  | 0   | 0   |

|     |    |                     |                     |       |      |     |     |
|-----|----|---------------------|---------------------|-------|------|-----|-----|
| 141 | 紧急 | 2024-01-23 16:25:36 | 2024-01-23 16:55:00 | 29.4  | 565  | 0   | 0   |
| 142 | 紧急 | 2024-01-23 15:23:47 | 2024-01-23 17:05:00 | 101.2 | 519  | 180 | 495 |
| 143 | 紧急 | 2024-01-23 20:24:00 | 2024-01-23 22:24:00 | 120.0 | 0    | 0   | 0   |
| 144 | 紧急 | 2024-01-24 09:40:17 | 2024-01-24 09:48:00 | 7.7   | 84   | 0   | 0   |
| 145 | 紧急 | 2024-01-24 09:13:00 | 2024-01-24 11:26:00 | 133.0 | 147  | 0   | 0   |
| 146 | 紧急 | 2024-01-24 13:08:00 | 2024-01-24 13:47:00 | 39.0  | 132  | 0   | 0   |
| 147 | 紧急 | 2024-01-24 13:42:05 | 2024-01-24 14:05:00 | 22.9  | 1332 | 0   | 0   |
| 148 | 紧急 | 2024-01-24 13:39:29 | 2024-01-24 14:00:00 | 20.5  | 1084 | 0   | 0   |
| 149 | 紧急 | 2024-01-24 13:40:52 | 2024-01-24 14:17:00 | 36.1  | 42   | 0   | 0   |
| 150 | 紧急 | 2024-01-24 14:51:00 | 2024-01-24 15:20:10 | 29.2  | 40   | 0   | 0   |
| 151 | 紧急 | 2024-01-24 14:05:00 | 2024-01-24 14:38:00 | 33.0  | 2    | 0   | 0   |
| 152 | 紧急 | 2024-01-24 14:24:00 | 2024-01-24 15:18:00 | 54.0  | 280  | 0   | 0   |
| 153 | 紧急 | 2024-01-25 09:29:00 | 2024-01-25 13:15:00 | 226.0 | 25   | 0   | 0   |
| 154 | 紧急 | 2024-01-25 13:20:00 | 2024-01-25 15:24:00 | 124.0 | 68   | 0   | 0   |
| 155 | 紧急 | 2024-01-25 14:29:54 | 2024-01-25 15:15:00 | 45.1  | 12   | 0   | 0   |
| 156 | 紧急 | 2024-01-25 14:30:00 | 2024-01-25 15:10:00 | 40.0  | 12   | 0   | 0   |
| 157 | 紧急 | 2024-01-25 14:34:00 | 2024-01-25 15:44:00 | 70.0  | 147  | 0   | 0   |
| 158 | 紧急 | 2024-01-25 14:45:00 | 2024-01-25 16:24:00 | 99.0  | 15   | 0   | 0   |
| 159 | 紧急 | 2024-01-25 16:07:34 | 2024-01-25 17:06:00 | 58.4  | 30   | 0   | 0   |
| 160 | 紧急 | 2024-01-25 16:50:00 | 2024-01-25 18:14:00 | 84.0  | 347  | 0   | 0   |
| 161 | 紧急 | 2024-01-26 08:29:00 | 2024-01-26 09:42:00 | 73.0  | 30   | 0   | 0   |
| 162 | 紧急 | 2024-01-26 08:30:00 | 2024-01-26 09:48:00 | 78.0  | 32   | 0   | 0   |
| 163 | 紧急 | 2024-01-26 08:35:00 | 2024-01-26 14:07:00 | 332.0 | 20   | 0   | 0   |
| 164 | 紧急 | 2024-01-26 13:36:00 | 2024-01-26 14:31:00 | 55.0  | 12   | 0   | 0   |
| 165 | 紧急 | 2024-01-26 13:50:03 | 2024-01-26 14:56:00 | 65.9  | 792  | 0   | 0   |

|     |    |                     |                     |       |       |   |   |
|-----|----|---------------------|---------------------|-------|-------|---|---|
| 166 | 紧急 | 2024-01-26 14:00:00 | 2024-01-26 14:52:00 | 52.0  | 122   | 0 | 0 |
| 167 | 紧急 | 2024-01-26 14:08:50 | 2024-01-26 15:05:00 | 56.2  | 24    | 0 | 0 |
| 168 | 紧急 | 2024-01-26 16:19:45 | 2024-01-26 17:13:00 | 53.3  | 12    | 0 | 0 |
| 169 | 紧急 | 2024-01-26 09:22:00 | 2024-01-26 11:27:00 | 125.0 | 15    | 0 | 0 |
| 170 | 紧急 | 2024-01-26 09:25:00 | 2024-01-26 10:50:00 | 85.0  | 294   | 0 | 0 |
| 171 | 紧急 | 2024-01-27 08:33:00 | 2024-01-27 10:16:00 | 103.0 | 147   | 0 | 0 |
| 172 | 紧急 | 2024-01-27 08:41:20 | 2024-01-27 15:22:00 | 400.7 | 12    | 0 | 0 |
| 173 | 紧急 | 2024-01-27 13:12:00 | 2024-01-27 15:12:00 | 120.0 | 4     | 0 | 0 |
| 174 | 紧急 | 2024-01-28 08:59:57 | 2024-01-28 09:32:00 | 32.1  | 990   | 0 | 0 |
| 175 | 紧急 | 2024-01-28 13:24:28 | 2024-01-28 14:05:00 | 40.5  | 537   | 0 | 0 |
| 176 | 紧急 | 2024-01-28 14:03:00 | 2024-01-28 14:33:00 | 30.0  | 104   | 0 | 0 |
| 177 | 紧急 | 2024-01-28 15:33:59 | 2024-01-28 16:04:00 | 30.0  | 12    | 0 | 0 |
| 178 | 紧急 | 2024-01-29 10:50:00 | 2024-01-29 10:58:00 | 8.0   | 226   | 0 | 0 |
| 179 | 紧急 | 2024-01-29 09:09:00 | 2024-01-29 11:46:00 | 157.0 | 462   | 0 | 0 |
| 180 | 紧急 | 2024-01-29 14:25:00 | 2024-01-29 14:45:00 | 20.0  | 36    | 0 | 0 |
| 181 | 紧急 | 2024-01-29 16:43:28 | 2024-01-29 17:57:00 | 73.5  | 36    | 0 | 0 |
| 182 | 紧急 | 2024-01-29 13:10:00 | 2024-01-29 16:30:00 | 200.0 | 104   | 0 | 0 |
| 183 | 紧急 | 2024-01-30 13:15:00 | 2024-01-30 14:23:00 | 68.0  | 16000 | 0 | 0 |
| 184 | 紧急 | 2024-01-30 14:23:00 | 2024-01-30 16:23:00 | 120.0 | 627   | 0 | 0 |
| 185 | 紧急 | 2024-01-30 14:50:00 | 2024-01-30 15:53:00 | 63.0  | 30    | 0 | 0 |
| 186 | 紧急 | 2024-01-30 15:59:00 | 2024-01-30 16:18:00 | 19.0  | 12    | 0 | 0 |
| 187 | 紧急 | 2024-01-30 16:51:40 | 2024-01-30 17:02:00 | 10.3  | 48    | 0 | 0 |
| 188 | 紧急 | 2024-01-30 13:01:38 | 2024-01-30 15:16:00 | 134.4 | 1222  | 0 | 0 |
| 189 | 紧急 | 2024-01-30 14:49:08 | 2024-01-30 17:05:00 | 135.9 | 47    | 0 | 0 |
| 190 | 紧急 | 2024-01-30 08:55:57 | 2024-01-30 10:30:00 | 94.1  | 47    | 0 | 0 |

---

|     |    |                     |                     |       |      |     |     |
|-----|----|---------------------|---------------------|-------|------|-----|-----|
| 191 | 紧急 | 2024-01-31 09:39:56 | 2024-01-31 10:33:00 | 53.1  | 41   | 0   | 0   |
| 192 | 紧急 | 2024-01-31 10:12:00 | 2024-01-31 10:47:00 | 35.0  | 15   | 0   | 0   |
| 193 | 紧急 | 2024-01-31 09:29:34 | 2024-01-31 10:47:00 | 77.4  | 2134 | 120 | 254 |
| 194 | 紧急 | 2024-01-31 14:15:15 | 2024-01-31 11:30:00 | 165.2 | 108  | 0   | 0   |
| 195 | 紧急 | 2024-01-31 14:40:46 | 2024-01-31 15:44:00 | 63.2  | 2134 | 120 | 254 |
| 196 | 紧急 | 2024-01-31 14:48:17 | 2024-01-31 16:33:00 | 104.7 | 617  | 0   | 0   |